

**ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ
ДЛЯ ОПОР
ТРУБОПРОВОДОВ
ТЭС И АЭС**

ОСТ 108.275.44—80

Взамен МВН 138—65


КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ
ОКП 31 1312

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 30.06.80
№ ЮК-002 5261 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на опорные плиты, входящие в блочки катковых опор трубопроводов ТЭС и АЭС.
2. Конструкция, основные размеры и материал деталей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Маркировать: обозначение по стандарту, товарный знак.
4. Технические требования — по ОСТ 108.275.50—80.

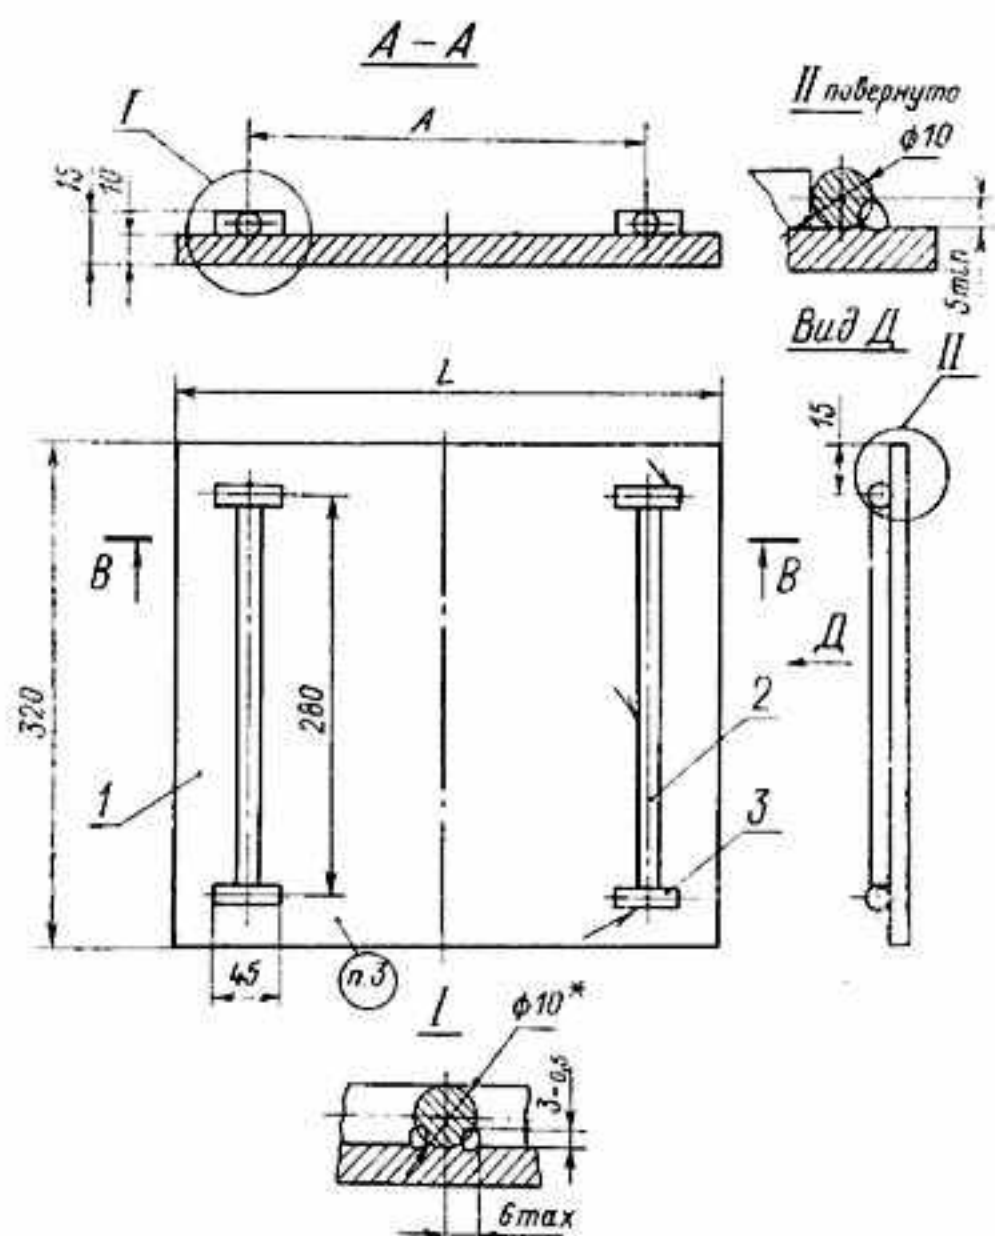

1 — основание; 2 — направляющая; 3 — упор

Размеры в мм

Исполнение	A	L	Масса, кг	Основание, поз. 1	Направляющая, поз. 2	Упор, поз. 3
				1 шт.	2 шт.	4 шт.
Материал						
01	258	320	8,8	Сталь ВСтЗис5 ГОСТ 14637—79	Сталь 20	
02	408	470	12,5		ГОСТ 1050—74	

Пример условного обозначения опорной плиты исполнения 02:

ПЛИТА 02ОСТ 108.275.44—80